



CAMPANAS

CAMPANA EXTRACTORA HORNO

Código Artículo: CHO
17.05.2018

INFORMACIÓN TÉCNICA

Aplicaciones	Extracción de humos, especialmente diseñada para hornos industriales u asadores de pollos.
Formato	Mural o central.
Construcción	Campana totalmente soldada en una sola pieza hasta 7M. Colector de filtros invertido, en el frontal de la campana, para captar los humos salientes de las puertas de los hornos.
Material	Chapa de acero inoxidable AISI 304 de 1 mm de grosor.
Acabados	Estructura tubular y partes no vistas en acero galvanizado. Doble plegado en todos los finales de chapa. Sin tornillos ni rebordes extraños. Todas las campanas con plenum de aportación incorporan aislante en la impulsión para evitar condensaciones.
Recogegrasas	Perimetral conectado a la bandeja inferior.
Filtros	Filtros de placas inox AISI 430.
Plenum (PL)	Todas las campanas fabricadas con plenum incorporan compuertas de regulación (RG).



MODELOS

Formato	Altura (H)	Filtros
Horno 31	310 mm	490X250X25
Horno 39	390 mm	490X400X50
Horno 50	500 mm	490X490X50

NORMATIVAS

Certificado de construcción: N° 023889AA del 6/10/2005 emitido por el Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales de Barcelona.
Diseño y fabricación: Directrices de las normas CTEo6, UNE 100-165-04 y UNE 16282_2.
Clasificación al Fuego: A1.

OPCIONALES

PLENUM	APORTACIÓN	LUMINARIAS	EMPOTRADO JUNTA PLENUM	TODO INOX	VENTILADOR INCORPORADO	CONSTRUCCIÓN ESPECIAL





CAMPANAS

CAMPANA EXTRACTORA HORNO

Código Artículo: CHO
17.05.2018

MEDIDAS

MURAL

HORNO 31

Fondo 1.200	A	Kg*	Filtros	m³/h	∅Cond.**
1.050	-	35	2	1.200	200
1.500	-	43	3	1.800	250
2.000	200	73	4	2.400	300

Fondo 1.500	A	Kg*	Filtros	m³/h	∅Cond.**
1.050	-	37	2	1.320	200
1.500	-	45	3	1.980	250
2.000	200	77	4	2.640	300

HORNO 39

Fondo 1.200	A	Kg*	Filtros	m³/h	∅Cond.**
1.050	-	36	2	1.500	250
1.500	-	44	3	2.250	300
2.000	200	75	4	3.000	315

Fondo 1.500	A	Kg*	Filtros	m³/h	∅Cond.**
1.050	-	39	2	1.650	250
1.500	-	48	3	2.475	300
2.000	200	80	4	3.300	315

HORNO 50


Fondo 1.200	A	Kg*	Filtros	m³/h	∅Cond.**
1.050	-	37	2	1.700	250
1.500	-	46	3	2.550	300
2.000	200	79	4	3.400	315

Fondo 1.500	A	Kg*	Filtros	m³/h	∅Cond.**
1.050	-	42	2	1.870	250
1.500	-	52	3	2.805	300
2.000	200	85	4	3.740	355


* Peso neto de las campanas sin accesorios (luminarias, filtros y controles).

** Diámetro de conducto recomendado.


Mural TC

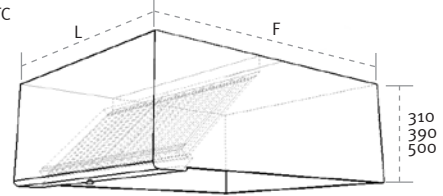

Mural RG

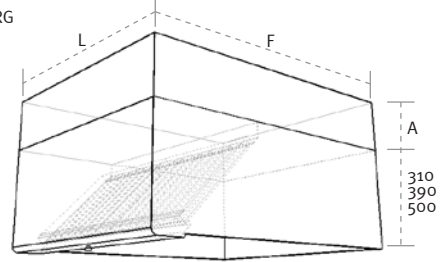

Mural AP

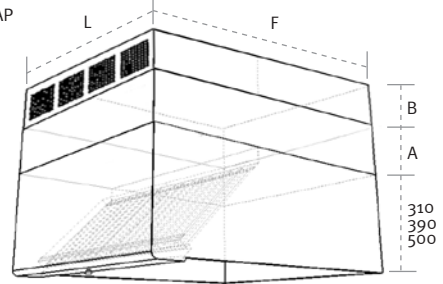

LEYENDA

L	Longitud	TC	Techo cerrado
F	Fondo	AP	Aportación
H	Altura campana	RG	Regulación
A	Altura plenum extracción	PL	Plenum
B	Altura plenum aportación		





CAMPANAS

CAMPANA EXTRACTORA HORNO




Código Artículo: CHO
17.05.2018

MEDIDAS

CENTRAL						
HORNO 31						
Fondo 1.800	A	Kg*	Filtros	m³/h	∅Cond.**	
1.050	-	45	4	3.000	315	
1.500	-	50	6	4.500	400	
2.000	200	90	8	6.000	450	
Fondo 2.200	A	Kg*	Filtros	m³/h	∅Cond.**	
1.050	-	48	4	3.600	355	
1.500	-	56	6	5.400	400	
2.000	200	94	8	7.200	500	
HORNO 39						
Fondo 1.800	A	Kg*	Filtros	m³/h	∅Cond.**	
1.050	-	47	4	3.100	315	
1.500	-	53	6	4.600	400	
2.000	200	93	8	6.100	450	
Fondo 2.200	A	Kg*	Filtros	m³/h	∅Cond.**	
1.050	-	50	4	3.720	355	
1.500	-	58	6	5.520	400	
2.000	200	97	8	7.320	500	
HORNO 50						
Fondo 1.800	A	Kg*	Filtros	m³/h	∅Cond.**	
1.050	-	49	4	3.200	315	
1.500	-	56	6	4.700	400	
2.000	200	96	8	6.200	450	
Fondo 2.200	A	Kg*	Filtros	m³/h	∅Cond.**	
1.050	-	53	4	3.840	355	
1.500	-	61	6	5.640	400	
2.000	200	102	8	7.440	500	

* Peso neto de las campanas sin accesorios (luminarias, filtros y controles).

** Diámetro de conducto recomendado.

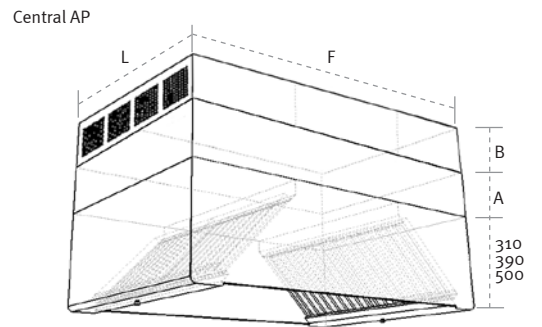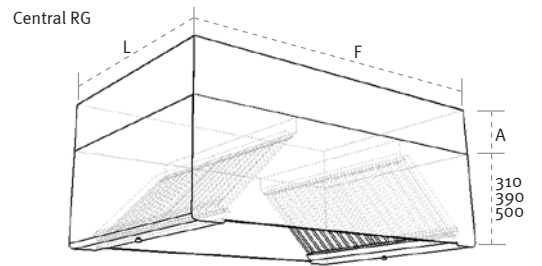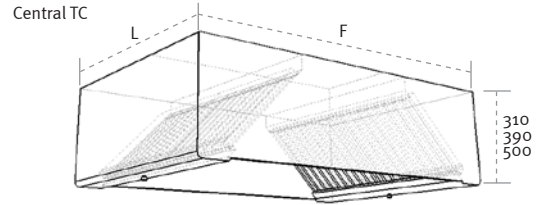

LEYENDA

L	Longitud	TC	Techo cerrado
F	Fondo	AP	Aportación
H	Altura campana	RG	Regulación
A	Altura plenum extracción	PL	Plenum
B	Altura plenum aportación		

